


1850
6500
6500
6500
40800
6500
7400
7400

G
F
E
D
C
B
A

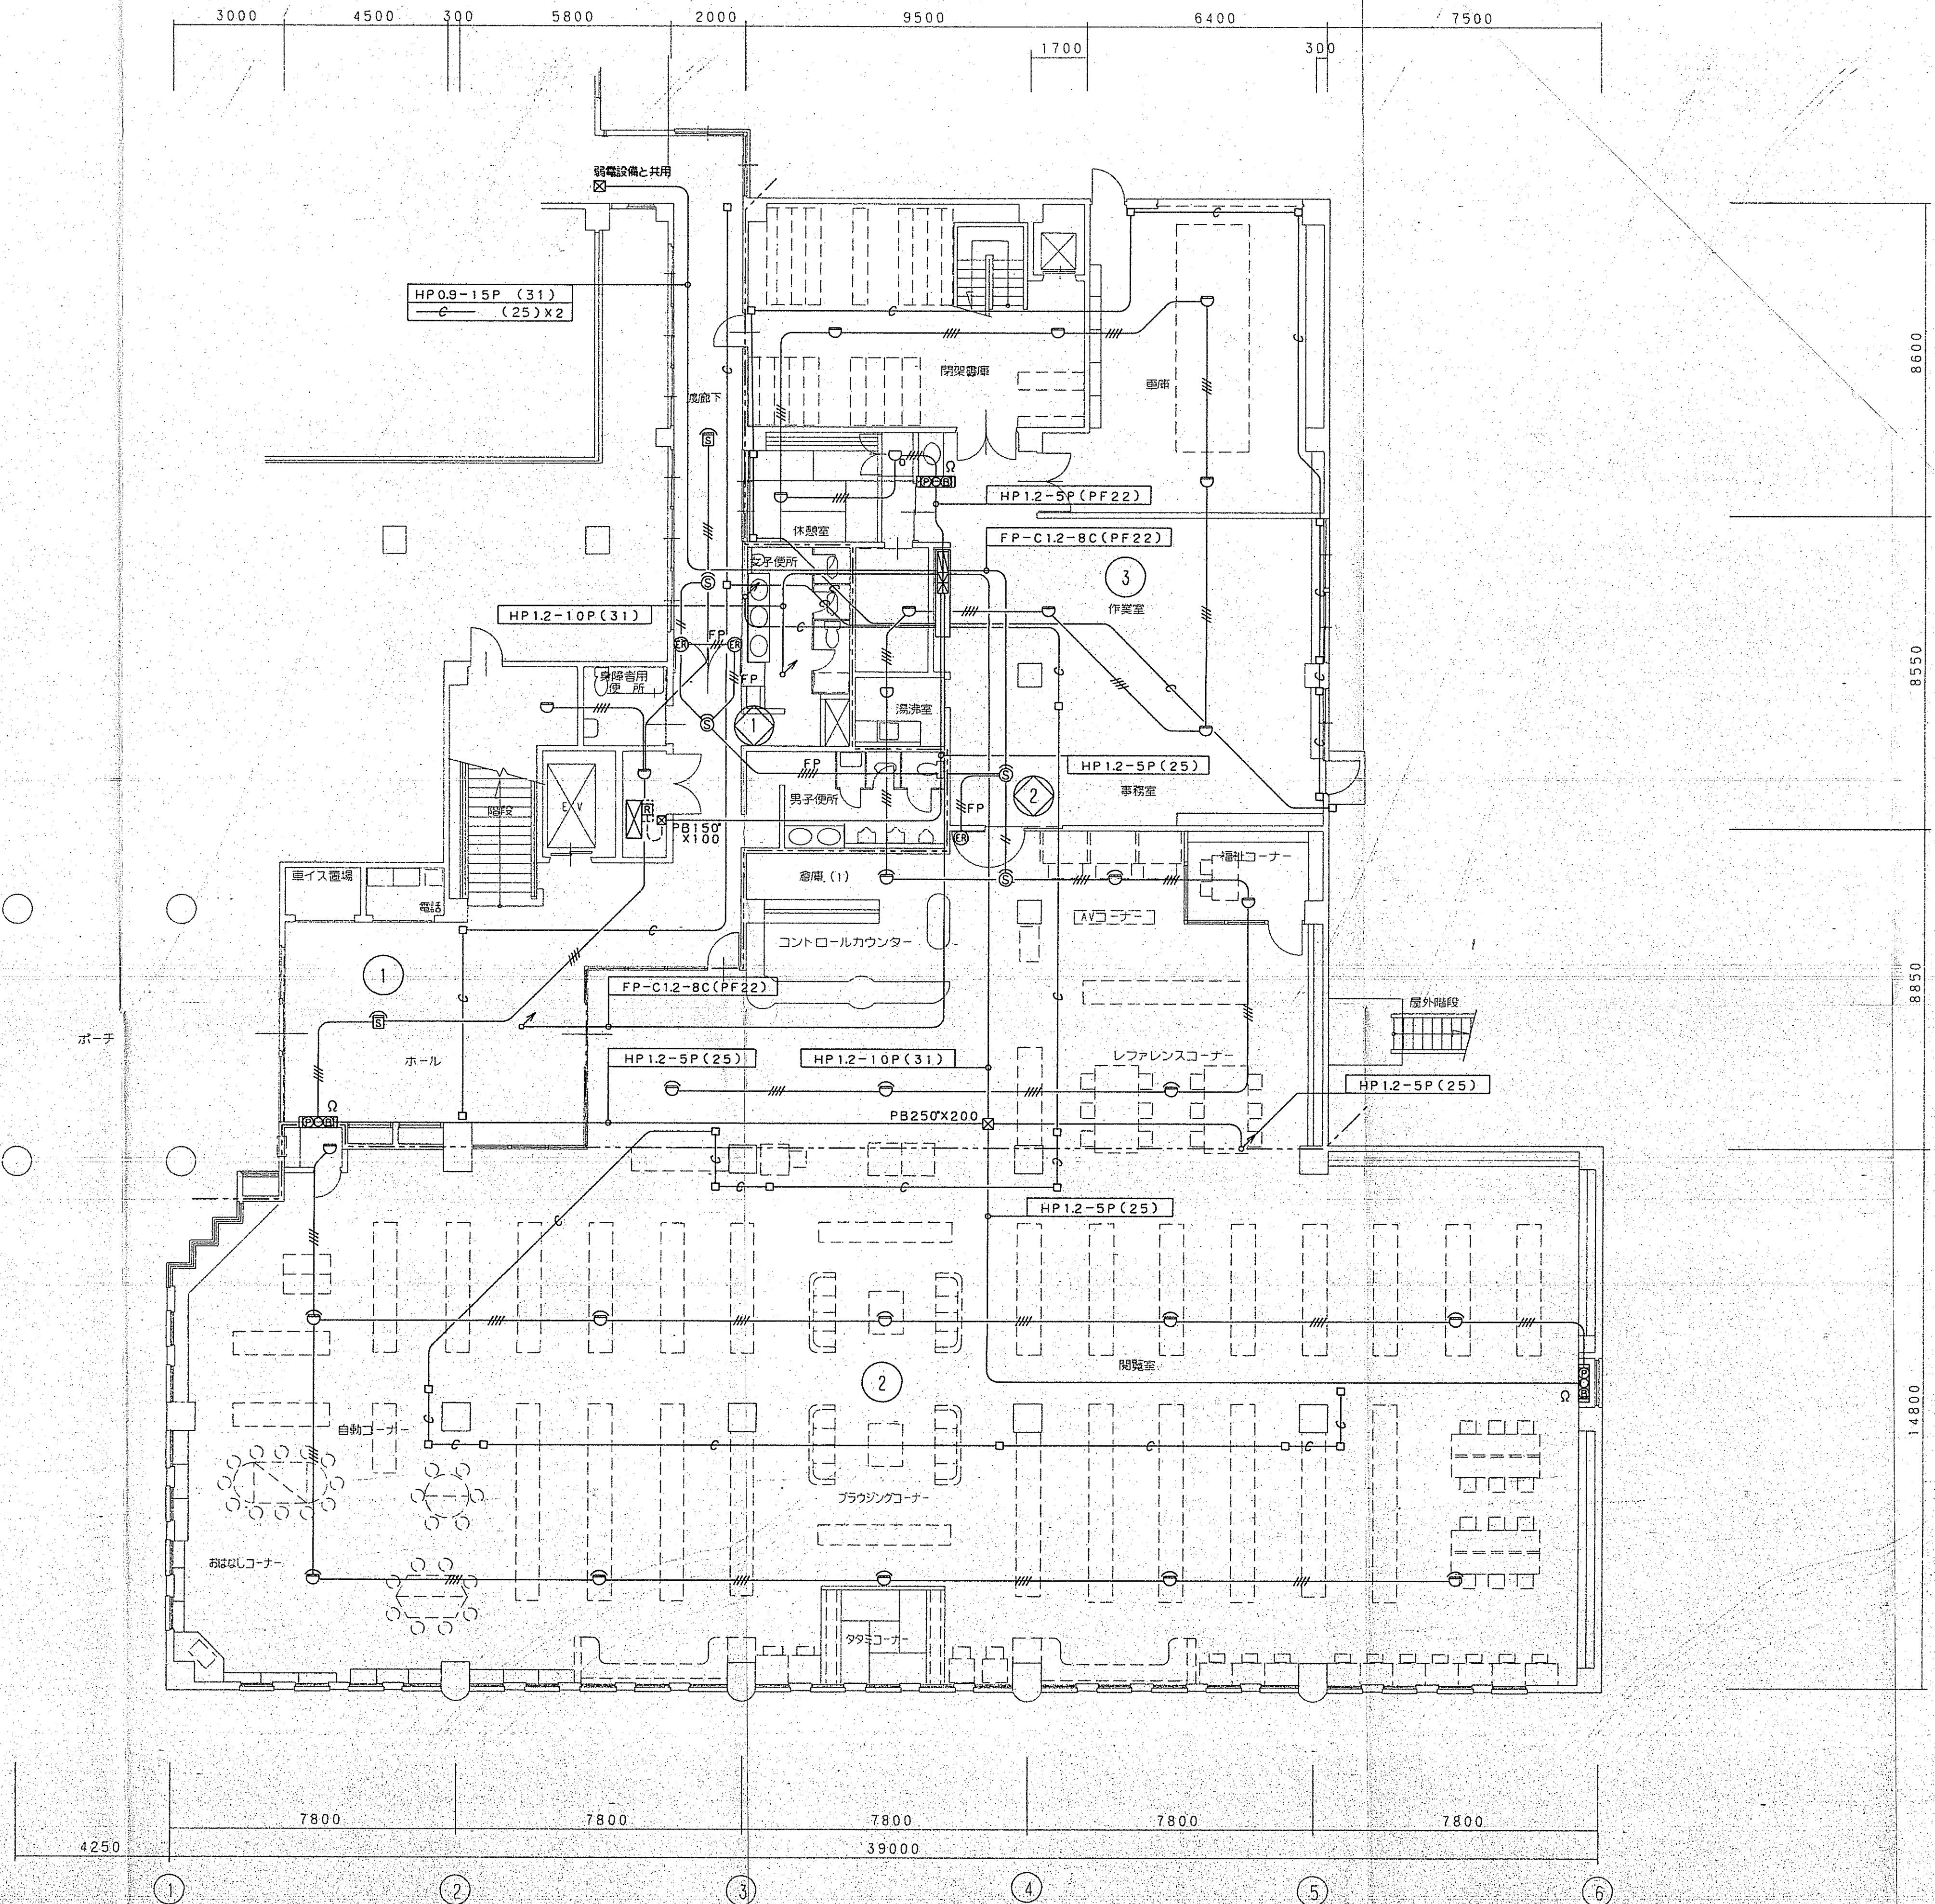

注記
図中記入なき配管配線は下記とする。

AE	1.2-2C (PF16)
AE	1.2-4C (PF16)
FP-C	1.2-3C (PF16)
FP-C	1.2-5C (PF16)
C	(PF16)

広島県設計士会	受
5.11.6	号
5.11.6	日
5.11.6	月
5.11.6	年

大野町政 第 (3)	号
5.10.29	日
5.10.29	月
5.10.29	年

楠川本建築設計事務所
一級建築士登録第119086号
川本松夫

E-12