


矢視X-X

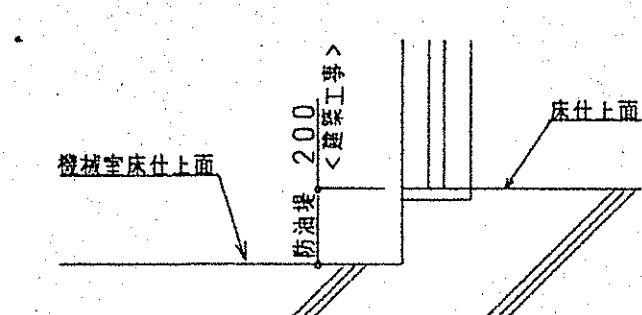

矢視A-A

昇降路・機械室平面図 (1/20)  
(1-3 FL) (機械室非常照明付)

動力用電源設備			
号機名	設備容量	電源NF容量	電線サイズ
NO. 1	57.2KVA	225AT	35mm <sup>2</sup> 38mm <sup>2</sup> 55mm <sup>2</sup> 60mm <sup>2</sup> 93mm <sup>2</sup> 100mm <sup>2</sup>

(電気工事)

① 1. 電源引込位置  
動力用AC-3φ-210V-60Hz... mm<sup>2</sup>  
2. 第三種接地... 22 mm<sup>2</sup>

② 1. 照明用AC-1φ-100V-60Hz... mm<sup>2</sup>  
2. エレベーターインターホン用電線の配管配線  
0.9mmX10本 (1 F:図書館)  
(1 F:公民館事務所)

制御盤 ←----- インターホン

エレベーター仕様要項	
号機名	NO. 1号機
用途・形式	人荷用(車イス用)
制御方式	油圧サイドフランチー方式
操作方式	レレクティブレクティブ
積載荷重	1100kg・最大定員 16名
速度	45m/min
動力用電源	AC-3φ 210V 60Hz
照明用電源	AC-1φ 100V 60Hz
電動機	37kw
停止箇所	1-3階 計3箇所
カゴ内法	開口 1300mmX奥行 2000mm
出入口	幅 1100mmX高さ 2100mm
戸形式	二枚戸片開式
オプション・付帯設備	
カゴ室天井標準 (埋込み照明付)	
カゴ室床板カバー (①・無)	
カゴ室床マット (①・無)	
地震音制御装置 (有・①)	
停電時自動床板装置 (①・無)	
乗場席防犯窓 (有・①)	
車椅子用対策	
視覚障害者用対策	
オートアナウンス付	
戸開延長ボタン付	
荷重 (S.H H=300)	
インターホン箱...図書館1F,公民館1F事務室(スタンバイ)	

- 除外工事事項
- (1) 建築工事関係
- 昇降路
- 昇降路の築造工事および各階乗場(インジケータ・押しボタン用穴、機械室への配管穴を含む)穴あけ工事
  - 各階乗場の出入り口周囲のモルタル詰め工事
  - エレベーター掘削後の乗場壁面および床、その他の修繕工事
  - ビット内防水工事(必要に応じて排水工事を含む)
  - ビット床下部使用の場合の建築対策工事
- 機械室
- 機械室の築造工事および同出入口設置工事
  - 機械室の防水対策工事
  - 消防法、危険物取扱規則、他による下記工事
  - 甲種防火戸-機械室出入口の戸は甲種防火戸、自閉式(ドアチェック付でも可)施設とする。
  - 漏油流出防止用-タンクの油が全量漏れても室外へ流出せぬよう、機械室出入口敷居を高くする。(200mm)
  - 換気ロ-防火ダンパー付のガラリまたはファン(リーモスイッチ付)と対称で有効な位置に取付ける。な、窓と付ける時はスチールリッパで網入りガラスとする。
  - 消火器設備-機械室および最下階乗場にそれぞれ1個を設置する。(ABC粉末消火器3.5kg/1個が適当)
  - 機械室床の防塵工事
  - 機械室出入口の仮設およびその撤去工事
  - 消防等の指導による機械室安全対策工事
  - その他建築に関する工事
- (2) 設備工事関係
- 機械室エレベーター制御盤までの動力電源、照明電源、接地線の引込み並びに配線工事
  - 昇降路外部のインターホン・その他エレベーターに必要な配管配線工事
  - 機械室の照明設備工事
  - 機械室の換気設備工事
  - 機械室およびビット内の点検用コンセント設備工事
  - 昇降路頂部の騒音対策の設備工事

注意事項

1 エレベーター遠隔監視サービスインターフェース用トシテ、電話中継器からエレベーター昇降路マテノ配管(最小直径19mm、配線本数2本)用電気工事トシテ施工ノコト

車椅子対策	
<input type="checkbox"/> 専用乗場ボタン	
<input type="checkbox"/> カゴ内専用操作盤 (左右2面)	
<input type="checkbox"/> カゴ内鏡	
<input type="checkbox"/> カゴ内手摺	
<input type="checkbox"/> 光電装置 (カゴ出入口2段)	

視覚障害者対策	
<input type="checkbox"/> 到達音数報知装置 (オートアナウンス)	
<input type="checkbox"/> 到達音報知装置 (上記に組み込)	
<input type="checkbox"/> 点呼名板 (一般乗場ボタン及びカゴ操作盤設置)	
<input type="checkbox"/> 点呼名板 (カゴ出入口部)	

大野町役場  
5.10.29  
5.10.29  
5.10.29