


廿日市学校給食センター
第一種圧力容器
性能検査及びその準備外
業務



蒸気チャンネル取り外し

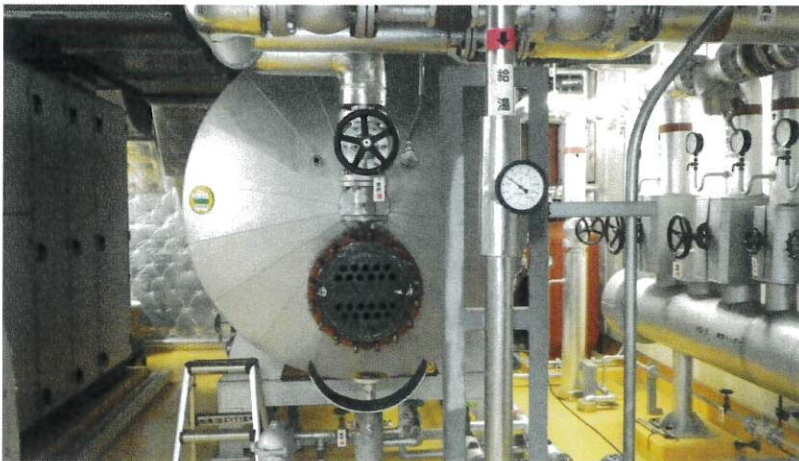

貯湯槽内部点検作業

作業日
令和7年7月23日～
令和7年7月31日



既設. 蒸気コイル
拡大写真




既設. 加熱コイル外観



新設加熱コイル外観



付属設備
安全弁、圧力計温度計

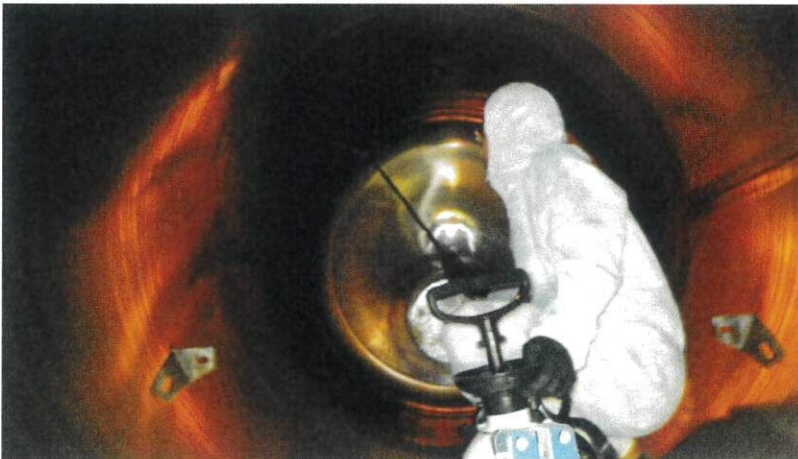


貯湯槽内部清掃消毒作業



日本ボイラ協会
性能検査.受検風景



日本ボイラ協会
性能検査. 受検風景

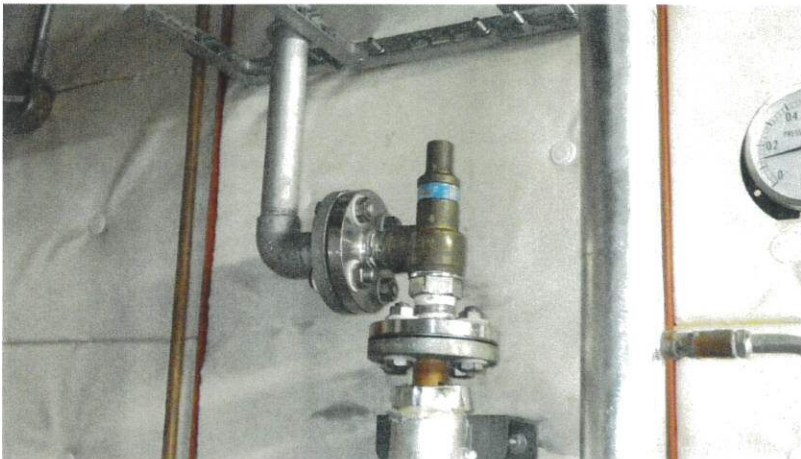

温水側. 安全弁外観



蒸気側. 安全弁外観



新設蒸気加熱コイル



新設蒸気加熱コイル



森松工業株式会社
形式品番 THW-1
内容積 5.45m³
製番07010630-02